Konfiguracja kinet standardowych

RODZAJ KINETY (mm)	PRZEPŁYWOWA	15°	30°	45°	90°	POŁĄCZENIOWA	ŚLEPA KINETA
ø160	X					X	
ø200	X	X	X	X	X	X	
ø250	X						
ø315	X	X	X	X		X	X
ø400	X						



Konfiguracja kinet z kielichami nastawnymi

RODZAJ KINETY (mm)	PRZEPŁYWOWA 0°	PRZEPŁYWOWA 30°	PRZEPŁYWOWA 60°	PRZEPŁYWOWA 90°	POŁĄCZENIOWA 90° DOPŁYW PRAWY	POŁĄCZENIOWA 90° DOPŁYW LEWY	ZBIORCZA
ø200	X	X	X	X	X	X	X
ø250	X	X	X	X	X	X	X
ø315	X	X	X	X	X	X	X

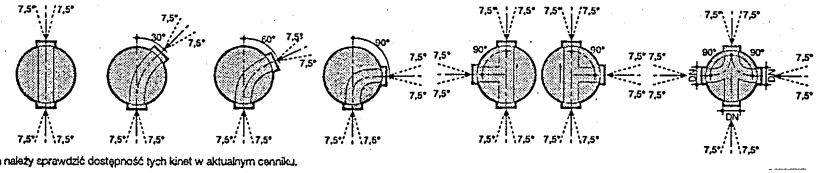

Przed zastosowaniem należy sprawdzić dostępność tych kinet w aktualnym cenniku.

Dobór wysokościowy elementów studzienki Tegra 1000:

H_1 – wysokość użyteczna kinety zależna od jej typu i średnicy:
- dla kinety ø160 – H_1 = 412 mm
- dla kinety ø200 – H_1 = 450 mm
- dla kinety ø250 – H_1 = 500 mm
- dla kinety ø315 – H_1 = 552 mm
- dla kinety ø400 – H_1 = 604 mm
- dla kinety ślepej – H_1 = 604 mm
- dla kinet z nastawnymi kielichami – H_1 = 604 mm

H_2 – wysokość użyteczna pierścienia dystansowego, H_2 = 250, 500, 750 lub 1000 mm lub ich suma

H_3 – wysokość użyteczna stożka, H_3 = 560 mm

H_4 – sumaryczna wysokość użyteczna betonowego pierścienia odciążającego wraz z włazem; wartość zależna od typu pierścienia i włazu

h – wartość zależna od typu kinety

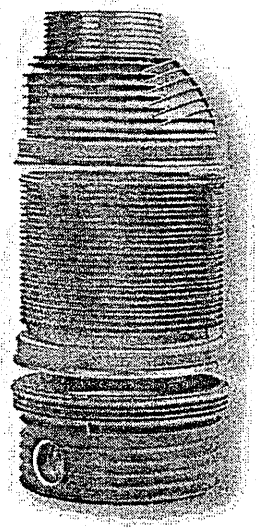

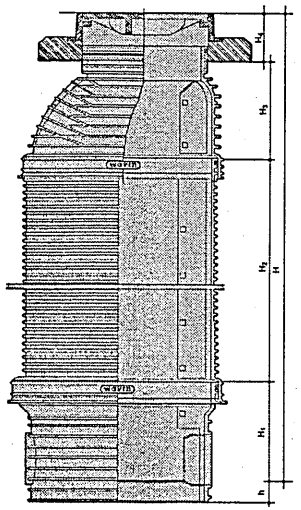

Kineta studzienki włazowej





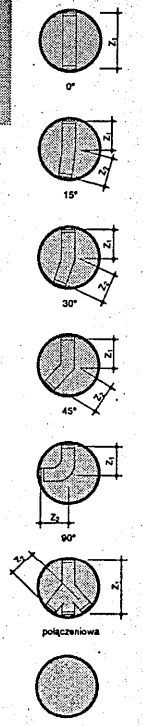

Przepływowa

DN (mm)	Indeks	α (°)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	H (mm)	h_1 (mm)	h_2 (mm)	Masa (kg)	Z_1 (mm)	Z_1-Z_2 (mm)
160	3264571000	0	1100	1000	935	412	53	214	51	840	
200	3264571200	0	1100	1000	935	450	71	214	54	840	
250	3264571800	0	1100	1000	935	500	78	214	60	820	
315	3264571900	0	1100	1000	935	552	80	214	68	804	
400	3264572450	0	1100	1000	935	604	97	214	72	650	
200	3264571300	15	1100	1000	935	450	71	214	54		556-297
315	3264572000	15	1100	1000	935	552	80	214	68		599-219
200	3264571400	30	1100	1000	935	450	71	214	54		438-438
315	3264572100	30	1100	1000	935	552	80	214	68		423-423
200	3264571500	45	1100	1000	935	450	71	214	54		321-490
315	3264572200	45	1100	1000	935	552	80	214	68		480-490
200	3264571600	90	1100	1000	935	450	71	214	54		490-490

Połączeniowa (dopływ prawy i lewy)

DN (mm)	Indeks	α (°)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	H (mm)	h_1 (mm)	h_2 (mm)	Masa (kg)	Z_1-Z_2 (mm)
160	3264571100	45	1100	1000	935	412	53	214	51	840-486
200	3264571700	45	1100	1000	935	450	71	214	54	840-483
315	3264572300	45	1100	1000	935	552	80	214	68	804-480

Ślepa (bez dopływu i odpływu)

DN (mm)	Indeks	D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	H (mm)	h_1 (mm)	h_2 (mm)	Masa (kg)
–	3264572400	1100	1000	935	604	97	214	56

JAN SZCZEPANEK
Upr. bud. nr 299/81, 72/94
PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
Zewn. Sieci wod. – kan. gazowych i cieplnych
43-100 Tychy
ul. Piłsudskiego 69/39
tel. /048/ (032)2174543

OBIEKT: KANALIZACJA DESZCZOWA w ulicy BUKIETOWEJ			FAZA: P.B.- Wyk.
MIEJSCOWOŚĆ: CHEŁM ŚLĄSKI			BRANŻA: SANITARNA
NAZWA RYS.: STUDZIENKA KANAL. Ø 1,0 m			SKALA: ---
Projektował:	Jan Szczepanek Upr.bud.nr.72/94 , 299/81		RYS. NR KD-8
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kutniowski		

TELEFON
061 891 10 00